

Ваша холодильная установка Cool Control

Описание символов.....	53
Важные указания	55
Использование по назначению	55
Ради Вашей безопасности.....	55
1 Подготовка и пуск в эксплуатацию	56
Комплект поставки	56
Монтаж и подключение	56
Охлаждение молока.....	57
2 Чистка и уход	57
3 Транспортировка и утилизация в соответствии с экологическими требованиями	58
Транспортировка	58
Утилизация.....	58
4 Технические данные	58

Описание символов

Предупреждения:



ВНИМАНИЕ

Обязательно обращайтесь внимание на информацию, которая сопровождается предупредительными знаками **ВНИМАНИЕ** или **ОСТОРОЖНО**. Сигнальное слово **ОСТОРОЖНО** предупреждает о риске получения тяжелых травм, а сигнальное слово **ВНИМАНИЕ** – о риске получения легких травм.

Используемые символы:





Указания и советы, упрощающие пользование Вашей холодильной установкой Cool Control.



Требуемое действие. В этом случае Вам необходимо выполнить то или иное действие.

Cool Control

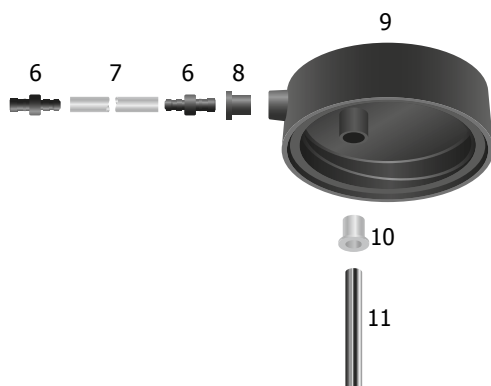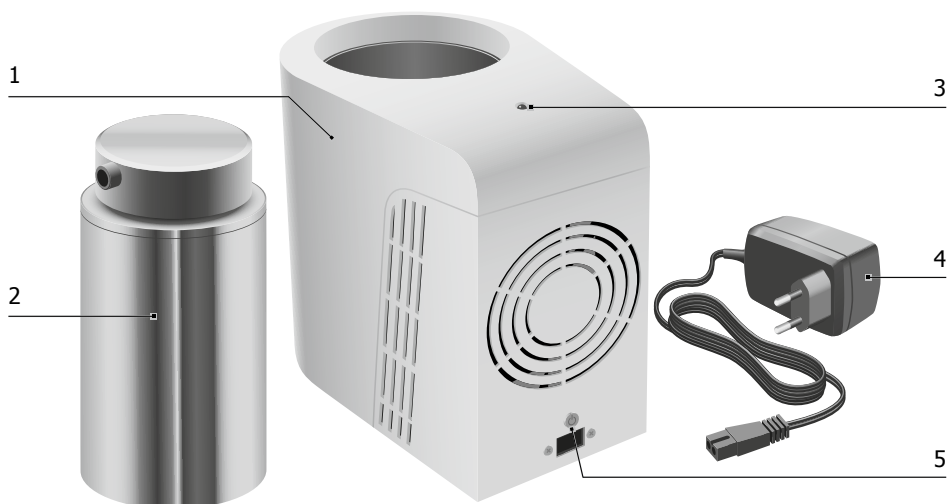

- | | | | |
|---|---------------------------------------|----|--------------------------------|
| 1 | Cool Control | 7 | Молочный шланг |
| 2 | Контейнер из высококачественной стали | 8 | Уплотнительная прокладка |
| 3 | Индикатор рабочего состояния | 9 | Крышка |
| 4 | Сетевой шнур с блоком питания. | 10 | Держатель металлической трубки |
| 5 | Кнопка Вкл./Выкл | 11 | Металлическая трубка |
| 6 | Соединительная деталь | | |

Важные указания

Использование по назначению

Установка предусмотрена и разработана для бытового использования. Она предназначена только для охлаждения молока и хранения его в свежем виде в контейнере из высококачественной стали, входящем в комплект поставки. Любое иное применение будет рассматриваться как использование не по назначению. Компания JURA не несет ответственности за последствия, связанные с использованием не по назначению.

Храните данное руководство по эксплуатации рядом с холодильной установкой и, при необходимости, передавайте его следующим пользователям.

Ради Вашей безопасности

Внимательно прочтите и тщательно соблюдайте нижеследующие важные указания по технике безопасности.

Соблюдая следующие указания, Вы сможете предотвратить опасность для жизни из-за удара электрическим током:

- Ни в коем случае не эксплуатируйте установку с дефектами или с поврежденным сетевым шнуром.
- Ни в коем случае не эксплуатируйте установку, предварительно не вытерев насухо мокрые руки.
- Перед вводом в эксплуатацию следите за тем, чтобы питающий провод и штекер были сухими.
- Подключайте холодильную установку к сети переменного тока только через блок питания, входящий в комплект поставки.
- В случае появления признаков повреждения, например, запаха горелого, немедленно отключите установку от сети и обратитесь в сервисный центр компании JURA.

- При повреждении сетевого шнура или установки их необходимо отремонтировать в самой компании JURA или в авторизованном сервисном центре компании JURA.
- Следите за тем, чтобы холодильная установка Cool Control и сетевой шнур не находились вблизи горячих поверхностей или открытого пламени.
- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не был зажат и не терся об острые кромки.
- Никогда не открывайте и не ремонтируйте установку самостоятельно. Не вносите никаких изменений в установку, которые не описываются в руководстве по эксплуатации. В установке имеются токопроводящие детали. Любой ремонт должен выполняться исключительно в авторизованных компанией JURA сервисных центрах с использованием оригинальных запасных частей и принадлежностей.

Поврежденная установка является ненадежной и может стать причиной получения травм или возникновения пожара. Во избежание повреждений, возможных травм и опасности возгорания:

- Следите за тем, чтобы вентиляционные щели не были закрыты.
- Никогда не оставляйте свисающим сетевой шнур. Вы можете споткнуться о него или повредить его.
- Не допускайте воздействия на холодильную установку Cool Control таких погодных факторов, как дождь, мороз и прямые солнечные лучи.
- Ни в коем случае не опускайте холодильную установку Cool Control, шнур и патрубки в воду.
- Не помещайте холодильную установку Cool Control и ее детали в посудомоечную машину.

- Перед проведением чистки холодильной установки Cool Control выключите ее и вытащите сетевой штекер. Протирайте холодильную установку Cool Control влажной, но не мокрой тряпкой и не допускайте постоянного попадания на установку брызг воды.
- Молоко, которое Вы хотите охладить, не наливайте непосредственно в холодильную установку. Используйте для этого входящий в комплект поставки контейнер из высококачественной стали.
- Установку следует подключать только к сети с напряжением, указанным в технических данных (см. заводскую табличку и главу 4 «Технические данные»).
- Выключайте холодильную установку на время длительного отсутствия.
- Во время использования холодильной установки всегда контролируйте ее работу.

Лицам, а также детям, которые вследствие

- физических, сенсорных или психических нарушений или
- вследствие отсутствия опыта и знаний в обращении с установкой не способны безопасно пользоваться ею, разрешено эксплуатировать холодильную установку исключительно под контролем или наставлением ответственного лица.

1 Подготовка и пуск в эксплуатацию

В этой главе излагается информация, необходимая для правильного обращения с холодильной установкой Cool Control. С ее помощью Вы можете шаг за шагом подготовить холодильную установку Cool Control для первого использования.

Комплект поставки

В комплект поставки включено следующее:

- JURA Cool Control
- Руководство по эксплуатации
- Контейнер из высококачественной стали
- Блок питания
- Молочный шланг (3x)
- Соединительная деталь для молочного шланга (3x)
- Уплотнительная прокладка, черная (2x)
- Держатель металлической трубки, прозрачный (2x)
- Металлическая трубка

Монтаж и подключение

При монтаже холодильной установки Cool Control соблюдайте следующее:

- Поставьте холодильную установку на горизонтальную водостойкую поверхность.
- Выберите место монтажа холодильной установки Cool Control так, чтобы не допускать ее перегрева.
- По гигиеническим соображениям перед эксплуатацией новой холодильной установки Вам следует протереть ее внутри и снаружи влажной тряпкой.

i Перед подключением холодильной установки Cool Control прочтите информацию на **заводской табличке** на нижней стороне установки.




ОСТОРОЖНО


Опасность для жизни при работе с поврежденным сетевым шнуром.

- Ни в коем случае не эксплуатируйте машину с поврежденным сетевым шнуром.
-

- ▶ Подсоедините шнур блока питания к холодильной установке.
- ▶ Вставьте сетевой штекер в сетевую розетку.
- ▶ Установите прозрачный держатель металлической трубки на несхошенную сторону металлической трубки.



- ▶ Соедините эту сторону с предусмотренным для этого отверстием на крышке контейнера из высококачественной стали.
- ▶ Насадите обе соединительные детали на молочный шланг.



- ▶ Установите черную уплотнительную прокладку с одной стороны молочного шланга.
- ▶ Посредством нее подсоедините молочный шланг к отверстию на внешней стороне крышки.

Охлаждение молока

- ▶ Налейте молоко в контейнер из высококачественной стали.
- ▶ Закройте контейнер крышкой.

- ▶ Поставьте контейнер в холодильную установку Cool Control.
- ▶ Подсоедините молочный шланг к насадке на кофе-машине JURA.
- ▶ Нажмите кнопку Вкл./Выкл. Загорается индикатор рабочего состояния, и холодильная установка начинает процесс охлаждения.

i В процессе охлаждения установка автоматически отключается. Таким образом, холодильная установка JURA Cool Control хранит молоко в оптимальном диапазоне температур. Молоко не может заморозиться.

i Если Вы хотите завершить процесс охлаждения, нажмите кнопку Вкл./Выкл.

i Для прекращения эксплуатации холодильной установки вытащите сетевой штекер из розетки.

2 Чистка и уход

i Не используйте для чистки острые, царапающие поверхности чистящие средства, а также твердые предметы. Они могут повредить холодильную установку, покрытие места установки контейнера из высококачественной стали и сам контейнер.

- ▶ Перед каждой чисткой холодильной установки вытаскивайте сетевой штекер из розетки.
- ▶ Очистите внутреннюю часть установки влажной тряпкой.
- ▶ Очистите поверхность установки влажной тряпкой.
- ▶ Тщательно ополосните контейнер из высококачественной стали и детали под проточной водой.

3 Транспортировка и утилизация в соответствии с экологическими требованиями

Транспортировка

Сохраните упаковку холодильной установки Cool Control. Она послужит защитой при транспортировке.

Перед транспортировкой выполните чистку контейнера из высококачественной стали.

Утилизация

Утилизируйте устаревшее оборудование в соответствии с экологическими требованиями.



Устаревшее оборудование содержит ценные материалы, пригодные для переработки и вторичного использования. По этой причине утилизируйте его посредством соответствующих систем сбора отходов.

4 Технические данные

i Напряжение и частота варьируют в зависимости от испытания на безопасность. Перед подключением холодильной установки прочтите информацию на **заводской табличке**.

Заводская табличка находится на нижней стороне холодильной установки Cool Control. Принятые обозначения:

- V AC = напряжение переменного тока - в
- W = мощность - Вт

CE Данное изделие отвечает всем соответствующим директивам ЕС.

GS Данное изделие отвечает всем соответствующим директивам GS (Tested Safety).













UL Данное изделие отвечает всем соответствующим директивам UL (Underwriters Laboratories Inc.®).

SAA Данное изделие отвечает всем соответствующим директивам SAA (Standards Association of Australia).

CCC Данное изделие отвечает всем соответствующим директивам CCC (China Compulsory Certification).

PSE Данное изделие отвечает всем соответствующим директивам PSE (Electrical Appliance And Material Safety Law).

EK Данное изделие отвечает всем соответствующим директивам EK.

Напряжение	  230 V AC, 50 Hz  120 V AC, 60 Hz  220 – 240 V AC, 50 Hz  220 V AC, 50 Hz  100 V AC, 50 Hz or 60 Hz  220 V AC, 50 Hz
Испытание на безопасность	    
Мощность	20 Вт
Охлаждение	Неизнашиваемая и не содержащая фторхлоруглеводорода система термоэлектрического охлаждения с отводом тепла через вентилятор
Диапазон температур	Охлаждает до 25°C, ниже температуры окружающей среды, однако не ниже 4°C
Масса	1,5 кг
Вместимость контейнера из высококачественной стали	1,0 л
Длина провода	1,8 м
Размеры (ШхВхГ)	15 x 21 x 21 см

Директивы

Установка отвечает следующим директивам:

- 73/23/EWG от 19.02.1973 »Низковольтное оборудование« с изменениями 93/68/EWG.
- 89/336/EWG от 03.05.1989 »Электромагнитная совместимость« с изменениями 92/31/EWG.

Технические изменения

Возможны технические изменения.

Отзывы

Ваше мнение важно для нас!
Воспользуйтесь для этого ссылкой на интернет-странице www.jura.com.

Руководство по эксплуатации содержит информацию, которая защищена авторским правом. Без предварительного письменного согласия JURA Elektroapparate AG запрещено делать фотокопии или перевод на другой язык.

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstraße 10
CH-4626 Niederbuchsiten

www.jura.com

